


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. применен.
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------	-----------------

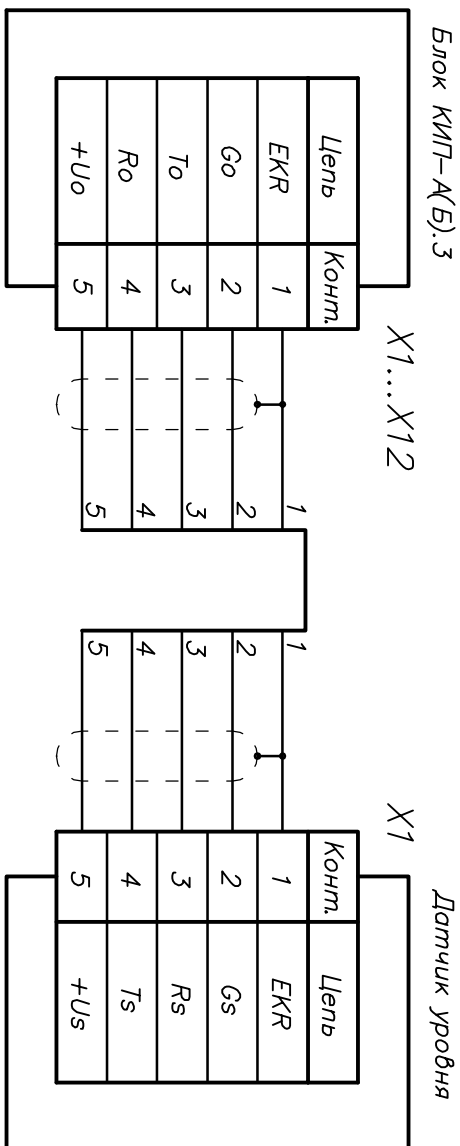

1. Монтаж вести:
- до 100м - кабелем МЖШУХ0,35, ГОСТ 10348-80
 - далее 100м - кабелем МЖШУХ0,5, ГОСТ 10348-80
 - далее 200м - кабелем МЖШУХ0,75, ГОСТ 10348-80 (вариант должен быть согласован с производителем)
2. При длине кабеля более 50 м принять провод кабеля объединить с целью (G/GS)

Имя	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разработ	Есеров С. В.			13.05.08
Проб.				
Т.контр.	Трутин В. Н.			13.05.08
Исполн.				
Упр.	Защел Д. С.			13.05.08

ИВНЦ 4.113.003-10 Э4

Схема электрическая
соединений
(кабель КИП-А(Б).З - ДЧ)

Лист	Масса	Масштаб
01, А		
Лист	Листов	

ООО "НПФ "Специальные Технологии"