

ИВНЦ.4.113003.005-01 Э4

Перв. применен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.



Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Блок КИП-Б.4

X1B1,2

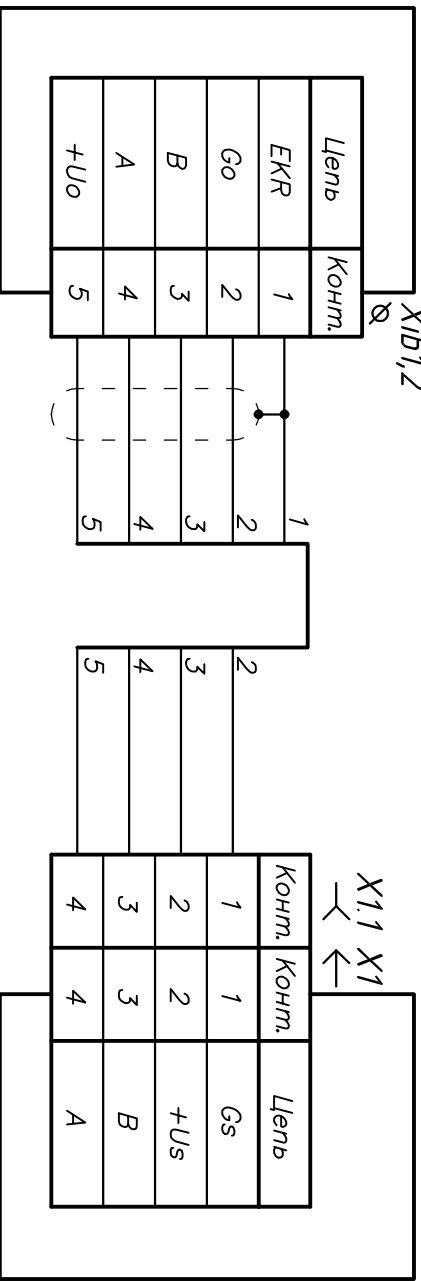

Розетка 2PМ14КПНЦГ1В1

1. X11 - розетка 2PМ14КПНЦГ1В1
2. При монтаже использовать термоусадочную трубку (термоусадочная трубка должна перекрываться с изоляцией проводов не менее чем на 5 мм)
3. Герметизировать разъем после укладки лакокрасочным покрытием (2 слоя)
4. При соединении X1 с X11 использовать герметизирующую смазку
5. При необходимости, после монтажа, X11 контролировать ϕ 0.2...0.3 мм

ИЗМ	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ИВНЦ.4.113003.005-01 Э4 Схема электрическая соединенный кабель КИП-Б.4 - ДУ-М.5)	Лист	Масса	Масштаб
Разраб	№ докум.	Подп.	Дата	4				
Проб	Ездоров С. В.	С.В.	07.12.12					
Технпр	Топалын В. Н.	В.Н.	07.12.12					
Нконтр	Эрдэев Д. С.	Д.С.	07.12.12					
Читб					СИ ИГ ПА		ООО "НПФ "Сидтехнологии"	